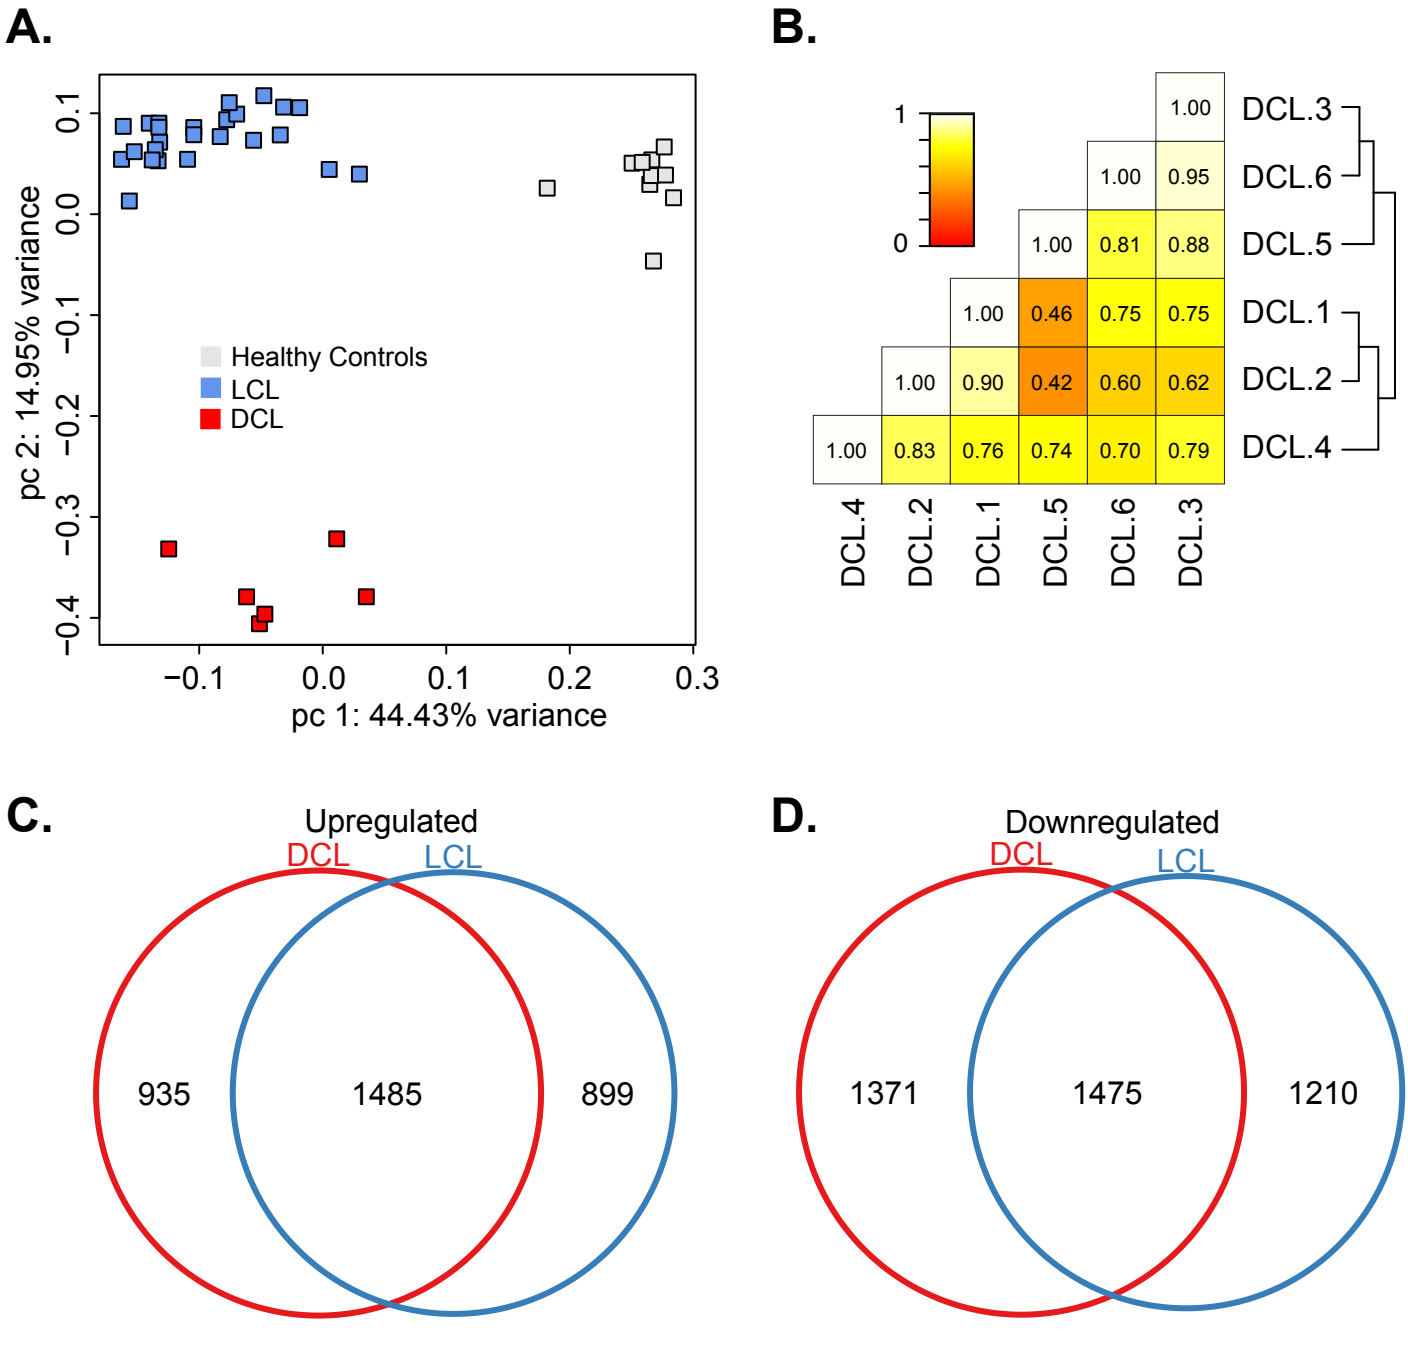
A.
Healthy Controls
LCL
DCL
pc 2: 14.95% variance
pc 1: 44.43% variance
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
B.
1
0
DCL.3
DCL.6
DCL.5
DCL.1
DCL.2
DCL.4
1.00
1.00 0.95
1.00 0.81 0.88
1.00 0.46 0.75 0.75
1.00 0.90 0.42 0.60 0.62
1.00 0.83 0.76 0.74 0.70 0.79
C.
Upregulated
DCL
LCL
935
1485
899
D.
Downregulated
DCL
LCL
1371
1475
1210