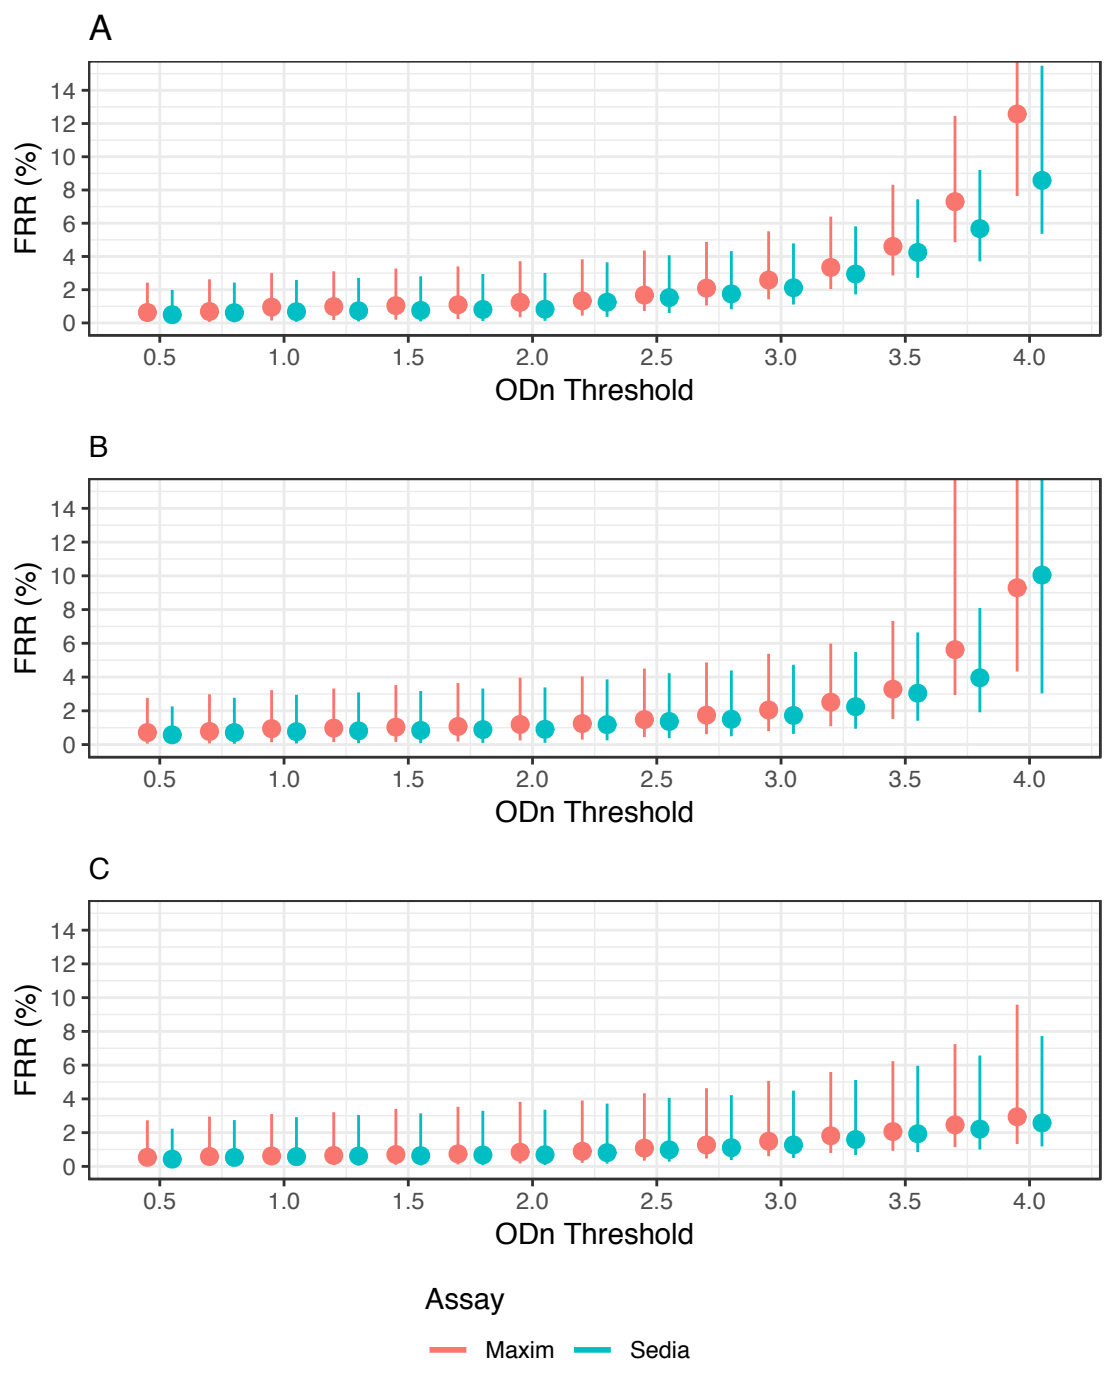
A
B
C
FRR (%)
0
2
4
6
8
10
12
14
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ODn Threshold
Assay
Maxim
Sedia